

LEISTUNGSERFASSUNG EINER AUFBAUFÜLLUNG (KASSE) FÜR ZE

Version: (Original)




1. Eingabe von Aufbaufüllungen Bema für ZE (ohne Eigenanteil)

Für die Leistungseingabe einer Aufbaufüllung ist die Leistungsart einmalig von „KONS“ auf „ZE“ umzustellen, siehe ①.

Leistungserfassung: 0 Beispiel, Peter 01.01.1980 (Alter: 38) DAK Gesundheit > Hessen

Auswahl PatInfo Leistungserfassung! KONS! GOZ! akt.Befund HKP! KVA View KB! PAR! OGM API/SBI PF

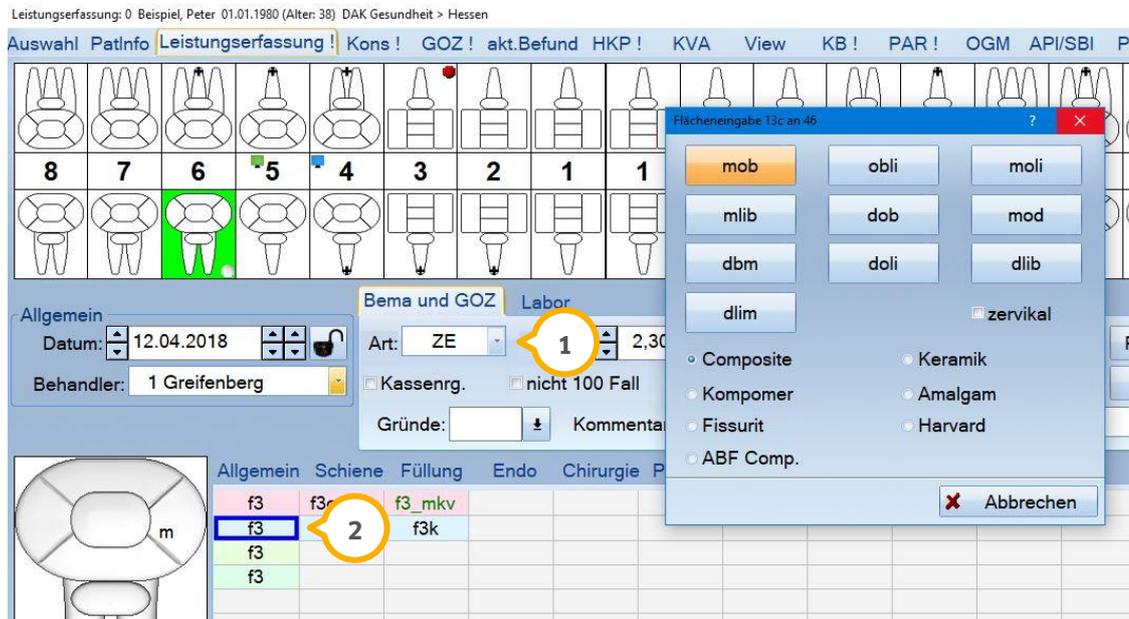

Allgemein Datum: 12.04.2018 Behandler: 1 Greifenberg

Bema und GOZ Art: ZE (①) Labor

Flächeneingabe 13c an 4b

- mob
- obli
- moli
- mlib
- dob
- mod
- dbm
- doli
- dlib
- dlim
- zervikal
- Composite
- Keramik
- Kompomer
- Amalgam
- Fissurit
- Harvard
- ABF Comp.

Abbrechen

Allgemein Schiene Füllung Endo Chirurgie P

f3 f3 f3_mkv f3k

Geben Sie die Füllungsleistung entsprechend der tatsächlichen Füllungslage ein, z. B. „f3“ (②). Das Programm wird für die Kons-Chirurgische Abrechnung die „f2(13b)“ mit den zuvor erfassten Füllungsflächen übermitteln (③). In der Statistik wird weiterhin die F3/F4 angezeigt, der Betrag aber für die F2 berechnet.

Abrechnungsdatum: 2/2018

Abrechnungsquartal: 2/2018

Abzurechnende Patienten: 1 Scheine

Patienten mit Fehlern: 2 Scheine

Datum	Zahn	Leistung	Bemerkung
17.04	46	13b	123 (③)

Abrechnung: 7 E

Sortierung: wie Sortierliste, nach Patientennummer, nach Name, nach Mitgliedsnummer

Filtereinstellung: Karte, Notfall, Sonderabkommen, Abrechnungsschein/Ersatznachweis

OK

1. Eingabe von Aufbaufüllungen Bema für ZE (ohne Eigenanteil)

DAMPISOFT
Version: (Original)

Seite 2/2

Abschließend erfolgt die Abfrage:



ZE-Aufbaufüllung

Ist die Füllung für eine Krone oder Teilkrone?

Krone Teilkrone keine Angabe

Mit dieser Auswahl können Sie die spätere HKP-Erstellung unterstützen. Mit der Auswahl >>Krone<< oder >>Teilkrone<<, wird im HKP-Programm jetzt automatisch der Zahn als „ww“ oder „pw“ in der Befundzeile gekennzeichnet.

Innerhalb der Leistungserfassung wird nun im aktuellen Befund eine graue Vollkrone oder Teilkrone an dem entsprechenden Zahn angezeigt.



Lassen Sie sich nicht von der unten aufgeführten Leistungszeile irritieren, es bleibt bei der Angabe f3, wird aber durch die Angabe „ZE“ korrekt geführt:

17.04.18 46 *1 f3 (13c) (mod) Füllung dreiflächig

1 ZE 1 |

